



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRA

Processo nº 18/2026

Pregão Eletrônico nº 09/2026

Empresa: VDA SANEAMENTO LTDA

OBJETO: Registro de Preços visando a eventual aquisição de materiais hidráulicos (PEAD, PVC, PBA, DEFOFO, OCRE, GALVANIZADOS) que ficaram desertos, fracassados e por desistência de ARP, em processos independentes, para manutenção e infraestrutura do sistema de água e esgoto.

Aos 18 dias do mês de agosto de 2026, foi realizada a análise da amostra apresentada pela empresa VDA SANEAMENTO LTDA, referente aos itens 16 e 20, em atendimento à solicitação prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2026 e respectivo Termo de Referência.

A análise teve por finalidade verificar a conformidade da amostra apresentada com as características e especificações técnicas exigidas para o item.

Para a realização da verificação, foram considerados o Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2026, o Termo de Referência, as especificações técnicas do item, proposta apresentada pela empresa e a amostra física apresentada pela empresa.

A amostra foi submetida à análise quanto aos requisitos estabelecidos no edital e no Termo de Referência, considerando, quando aplicável:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EMBALAGEM

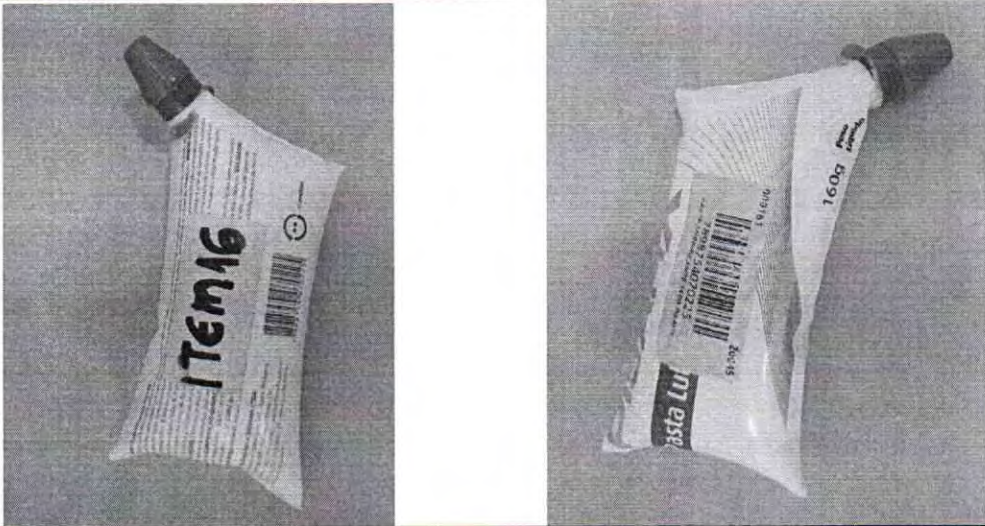


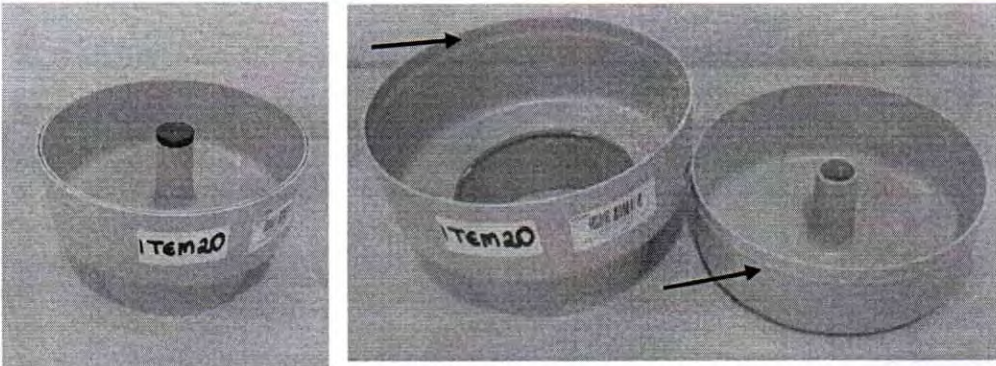


SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



ITEM AVALIADO:	16 - Pasta Lubrificante Bisnaga Para Tubos E Conexões 160gr. Marca: PISAFIX
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:	A amostra foi avaliada por meio de execução prática com aplicação em tubos e conexões, a fim de verificar a eficiência da lubrificação e a facilidade de montagem, será ainda verificado a gramatura do produto, bem como a conformidade da embalagem, tipo bisnaga, por se tratar da forma mais adequada de acondicionamento e manuseio para aplicação operacional, garante o controle do uso e praticidade sem desperdícios.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRA	
AVALIAÇÃO:	APROVADA JUSTIFICATIVA: Após a análise da amostra apresentada, verificou-se que a amostra apresentada atende às especificações e aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, mostrando-se compatível com o objeto licitado.

ITEM AVALIADO:	20 - Tampão Ocre Completo para Til DN 100mm. Marca: HIDROSANU
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:	A amostra foi avaliada por meio de execução prática consistindo no encaixe do item no til correspondente para verificar a vedação, dimensionamento, resistência e qualidade do material, não sendo admitidos materiais excessivamente finos, frágeis ou que comprometam a durabilidade e segurança do sistema.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRA	

Handwritten signature and initials in blue ink.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL




AValiação:	REPROVADA JUSTIFICATIVA: Após a análise da amostra apresentada, verificou-se que a amostra apresentada não atende integralmente às especificações e aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, verificou-se que a borda da peça possui uma bolsa/rebaixo (indicado na foto) que promove o encaixe da tampa, fazendo com que esta permaneça muito presa à estrutura, na avaliação prática, constatou-se que essa característica dificulta a retirada da tampa, exigindo muito esforço para sua remoção. Além da dificuldade de acesso para inspeção e manutenção, essa característica compromete a funcionalidade do conjunto em eventual situação de vazamento, extravasamento ou acumulação de esgoto, nessa condição, a tampa deveria permitir a saída do esgoto pelo ponto previsto, evitando a retenção e o retorno do esgoto. Contudo, em razão de a tampa permanecer presa pelo encaixe formado pela bolsa existente na borda, o esgoto tende a ficar retido e retornar pela tubulação, em vez de extravasar pela tampa, o que pode ocasionar a volta do esgoto e comprometer o funcionamento adequado do sistema. Diante da avaliação realizada, conclui-se que a configuração apresentada não proporciona a funcionalidade adequada do tampão, especialmente quanto à facilidade de remoção e ao comportamento esperado em situação de extravasamento de esgoto.
-------------------	---

Sem mais.

É o posicionamento.

Costa Rica/MS, 11 de agosto de 2026.


Sidnei de Oliveira Alves
Fiscal de Contrato


Marcio Rosa Soares
Setor Operacional


Lucas Filgueira Neves
Setor de Engenharia



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRA

Processo nº 18/2026

Pregão Eletrônico nº 09/2026

Empresa: VDA SANEAMENTO LTDA

OBJETO: Registro de Preços visando a eventual aquisição de materiais hidráulicos (PEAD, PVC, PBA, DEFOFO, OCRE, GALVANIZADOS) que ficaram desertos, fracassados e por desistência de ARP, em processos independentes, para manutenção e infraestrutura do sistema de água e esgoto.

Aos 18 dias do mês de agosto de 2026, foi realizada a análise da amostra apresentada pela empresa VDA SANEAMENTO LTDA, referente aos itens 16 e 20, em atendimento à solicitação prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2026 e respectivo Termo de Referência.

A análise teve por finalidade verificar a conformidade da amostra apresentada com as características e especificações técnicas exigidas para o item.

Para a realização da verificação, foram considerados o Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2026, o Termo de Referência, as especificações técnicas do item, proposta apresentada pela empresa e a amostra física apresentada pela empresa.

A amostra foi submetida à análise quanto aos requisitos estabelecidos no edital e no Termo de Referência, considerando, quando aplicável:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EMBALAGEM





SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



ITEM AVALIADO:	16 - Pasta Lubrificante Bisnaga Para Tubos E Conexões 160gr. Marca: PISAFIX
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:	A amostra foi avaliada por meio de execução prática com aplicação em tubos e conexões, a fim de verificar a eficiência da lubrificação e a facilidade de montagem, será ainda verificado a gramatura do produto, bem como a conformidade da embalagem, tipo bisnaga, por se tratar da forma mais adequada de acondicionamento e manuseio para aplicação operacional, garante o controle do uso e praticidade sem desperdícios.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRA	
AVALIAÇÃO:	APROVADA JUSTIFICATIVA: Após a análise da amostra apresentada, verificou-se que a amostra apresentada atende às especificações e aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, mostrando-se compatível com o objeto licitado.

ITEM AVALIADO:	20 - Tampão Ocre Completo para Til DN 100mm. Marca: HIDROSANU
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:	A amostra foi avaliada por meio de execução prática consistindo no encaixe do item no til correspondente para verificar a vedação, dimensionamento, resistência e qualidade do material, não sendo admitidos materiais excessivamente finos, frágeis ou que comprometam a durabilidade e segurança do sistema.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRA	



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL



AVALIAÇÃO:	REPROVADA JUSTIFICATIVA: Após a análise da amostra apresentada, verificou-se que a amostra apresentada não atende integralmente às especificações e aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, verificou-se que a borda da peça possui uma bolsa/rebaixo (indicado na foto) que promove o encaixe da tampa, fazendo com que esta permaneça muito presa à estrutura, na avaliação prática, constatou-se que essa característica dificulta a retirada da tampa, exigindo muito esforço para sua remoção. Além da dificuldade de acesso para inspeção e manutenção, essa característica compromete a funcionalidade do conjunto em eventual situação de vazamento, extravasamento ou acumulação de esgoto, nessa condição, a tampa deveria permitir a saída do esgoto pelo ponto previsto, evitando a retenção e o retorno do esgoto. Contudo, em razão de a tampa permanecer presa pelo encaixe formado pela bolsa existente na borda, o esgoto tende a ficar retido e retornar pela tubulação, em vez de extravasar pela tampa, o que pode ocasionar a volta do esgoto e comprometer o funcionamento adequado do sistema. Diante da avaliação realizada, conclui-se que a configuração apresentada não proporciona a funcionalidade adequada do tampão, especialmente quanto à facilidade de remoção e ao comportamento esperado em situação de extravasamento de esgoto.
-------------------	--

Sem mais.

É o posicionamento.

Costa Rica/MS, 11 de agosto de 2026.

Sidnei de Oliveira Alves
Fiscal de Contrato

Marcio Rosa Soares
Setor Operacional

Lucas Filgueira Neves
Setor de Engenharia